



Legenda das Colunas

AL-1
ø25 Indicação de Coluna de Alimentação

AF-1
ø32 Indicação de Coluna de Água Fria

Legenda das Tubulações

Tubulação da Rede de Alimentação

Tubulação da Rede de Água Fria

Tubulação Enterrada

Legenda

Registro de gaveta c/ canopla cromada - RG

Registro de pressao c/ canopla cromada - RP

Registro esfera VS compacto soldável - RE

Valvula de descarga baixa pressao - VD

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

DH Ducha Higiénica - 25 mm x 1/2"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/ canopla cromada - 3/4"

RP Registro de pressao c/ canopla cromada - 3/4"

RE Registro esfera VS compacto soldável - 1"

TLR Tanque de lavar com J90° - 25 mm - 3/4"

TJ Torneira de Jardim - 25 mm x 3/4"


VD Valvula de descarga baixa pressao - 1.1/2"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

IMPLANTAÇÃO HIDRÁULICO

Esc.:1/200

Abrigo construído na testada do imóvel, em alvenaria com fundo rebocado e com porta.


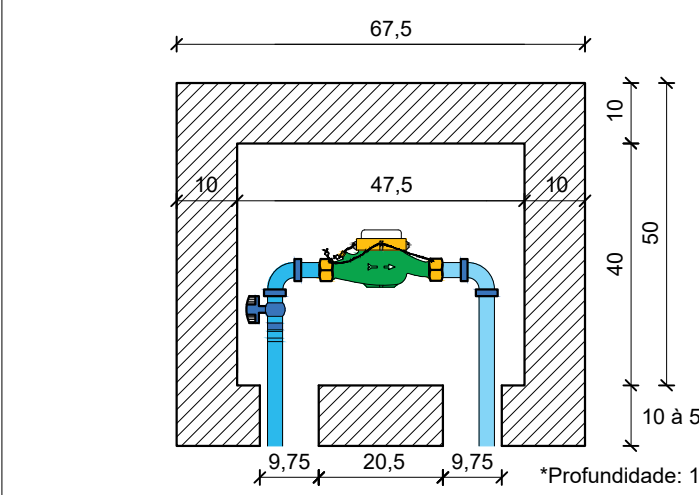


ABRIGO PARA PROTEÇÃO DO CAVALETE PADRÃO CASAN

ABRIGO DO CAVALETE, CAVALETE E HIDRÔMETRO

SEM ESCALA - MEDIDAS EM CENTÍMETRO

Conforme SCOM/016

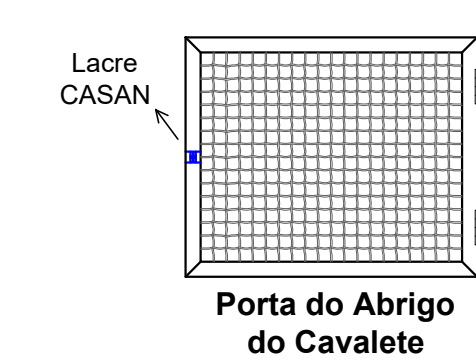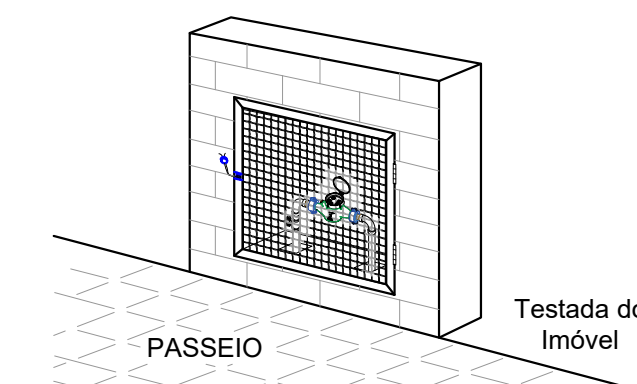

Porta do Abrigo do Cavalete

OBSERVAÇÕES

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão **vedadas** com **bujões roscados** ou **plugues**, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim.


Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da **ABNT**, materiais aprovados pela **ABNT, INMETRO**, e deverão ser executadas por **profissionais habilitados** de acordo com **detalhes e informações** contidas no **projeto específico**, e padrões aprovados pelas **concessionárias de serviço público**.

Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados às expensas do **Contratante**.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)
REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO HIDROSSANITÁRIO



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA: POSTO DE REFRIGERAÇÃO DE LEITE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM

ENDEREÇO: Estrada Geral Waldheim, S/N - LOCALIDADE WALDHEIM - WITMARSUM/SC

CONTEÚDO:

HIDRÁULICO

- IMPLANTAÇÃO
- DETALHES

DESENHO: EDUARDO FIGUEIREDO

ÁREA TOTAL EDIFICAÇÕES: 359,83m²

ESCALA: INDICADA

DATA: 14/03/2019

FOLHA: HID 01/08

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.