



ESQUEMA DO BARRILETE SEM ESCALA

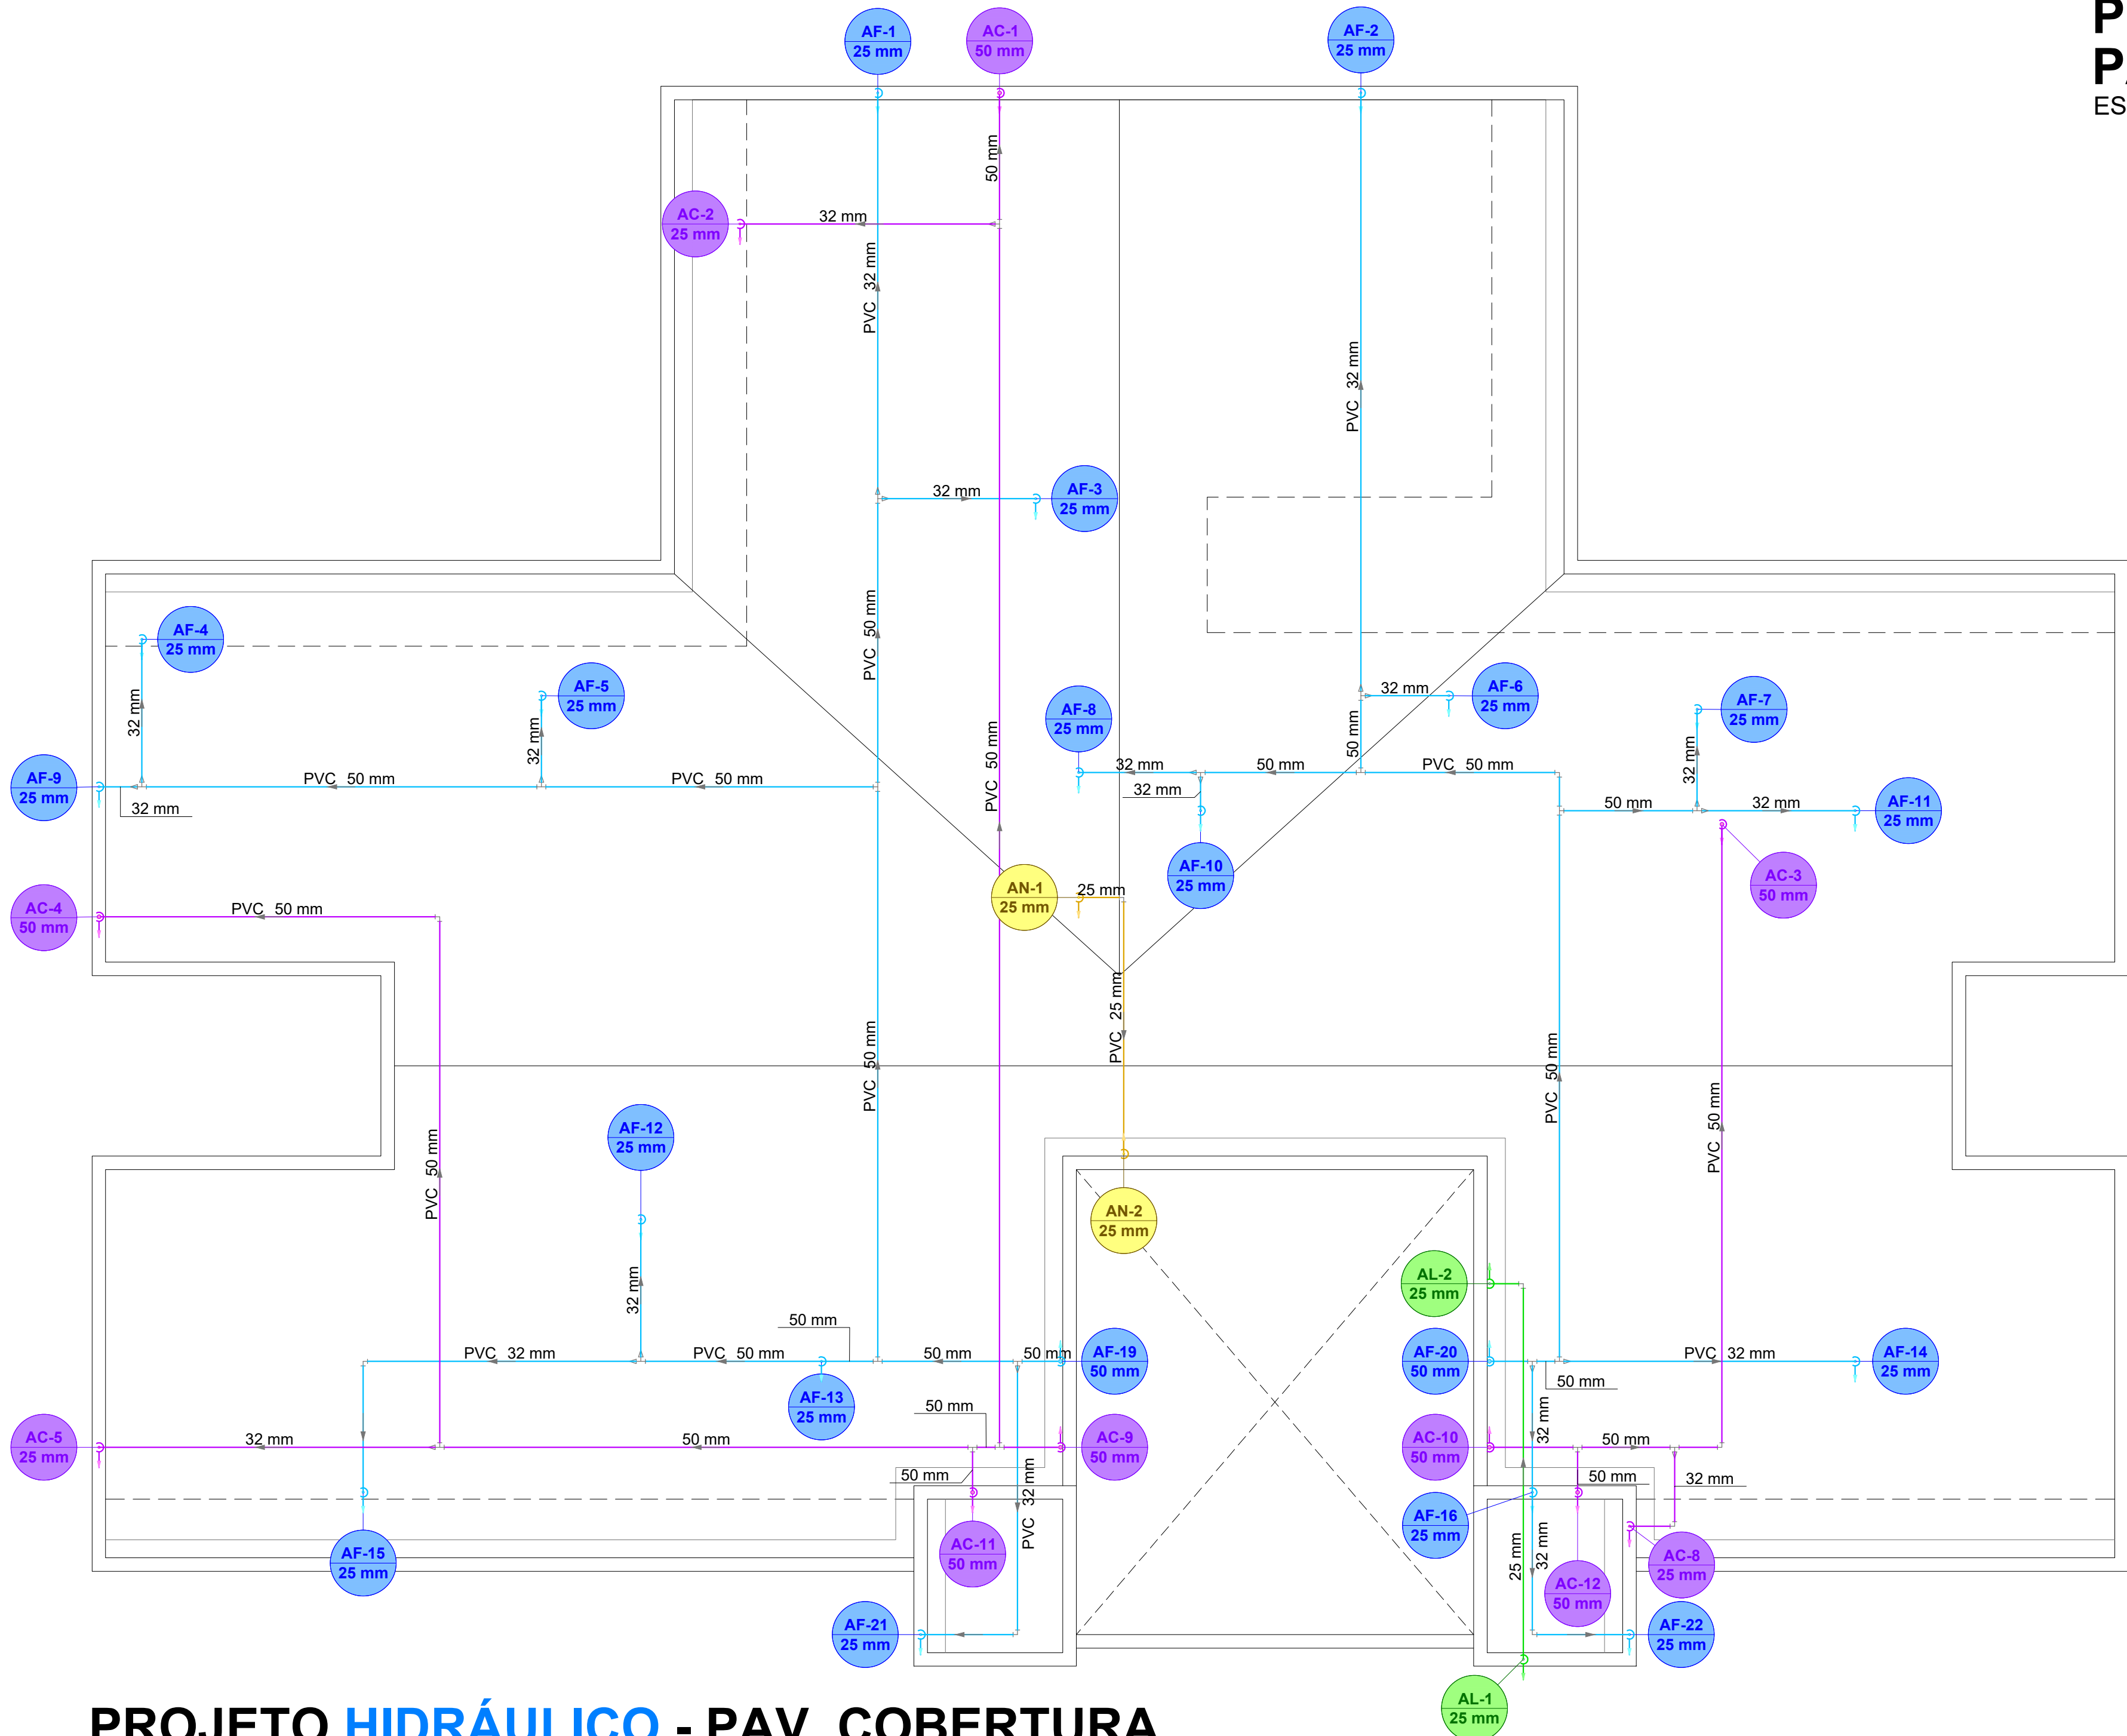

PROJETO HIDRÁULICO - PAV. COBERTURA

ESC.: 1/50

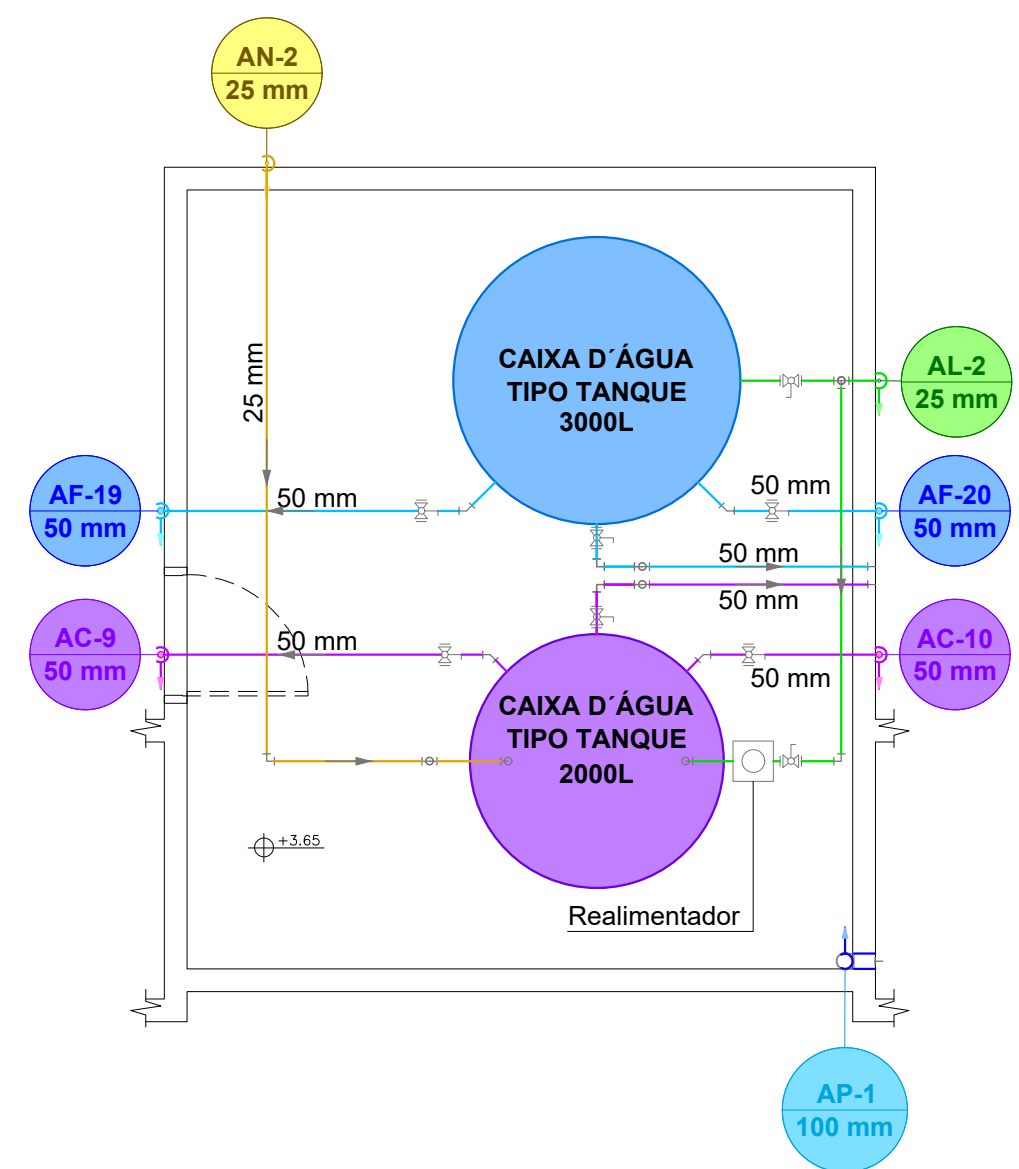

PROJETO HIDROSSANITÁRIO PAV. TORRE

ESC.: 1/50


Legenda das Colunas	
AF-1 25 mm	Água fria
AC-1 25 mm	Água Reaproveitada
AL-1 25 mm	Alimentação
AN-1 32 mm	Alimentação Reaproveitamento

Legenda de Condutos	
Água fria - PVC	
Água Reaproveitada - PVC	
Alimentação	
Alimentação Reaproveitamento	

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)
REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

		RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737 CEP: 89160-015 - CENTRO RIO DO SUL/SC FONE/FAX: (47) 3531-4242 E-mail: amavi@amavi.org.br http://www.amavi.org.br	
OBRA:			
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1			
PROPRIETÁRIO:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM			
ENDEREÇO:			
RUA 25 DE JULHO - CENTRO - WITMARSUM/SC			
CONTEÚDO:		DESENHO:	
- PROJETO HIDRÁULICO		EDUARDO FIGUEIREDO	
- PAV. COBERTURA		ÁREA:	
- PAV. TORRE		267,27m²	
- DETALHE HIDRÁULICO		ESCALA:	
		INDICADA	
		DATA:	
		17/09/2021	
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.			

FOLHA:
HID
04/07